


SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ

rozdzielnica SRn6 montowana
w budynku mieszkalnym

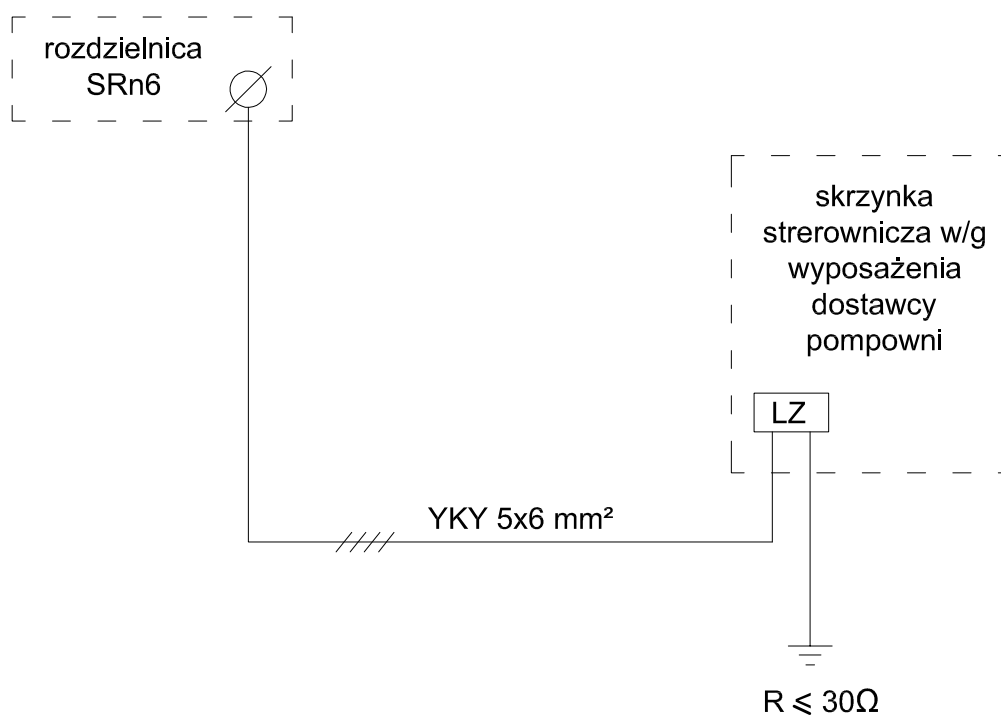

UWAGA

Rozdzielnicę SRn6 wyposażać w wyłącznik nadprądowy S303 C16 szt. 1.
Kable zasilające pompę oraz pływaki układać w rurze Arota DVR50