


**Przykład zabudowy podziemnej zaworu napiewtrząjąco-odpowietrzającego
na sieci wodociągowej PE160**

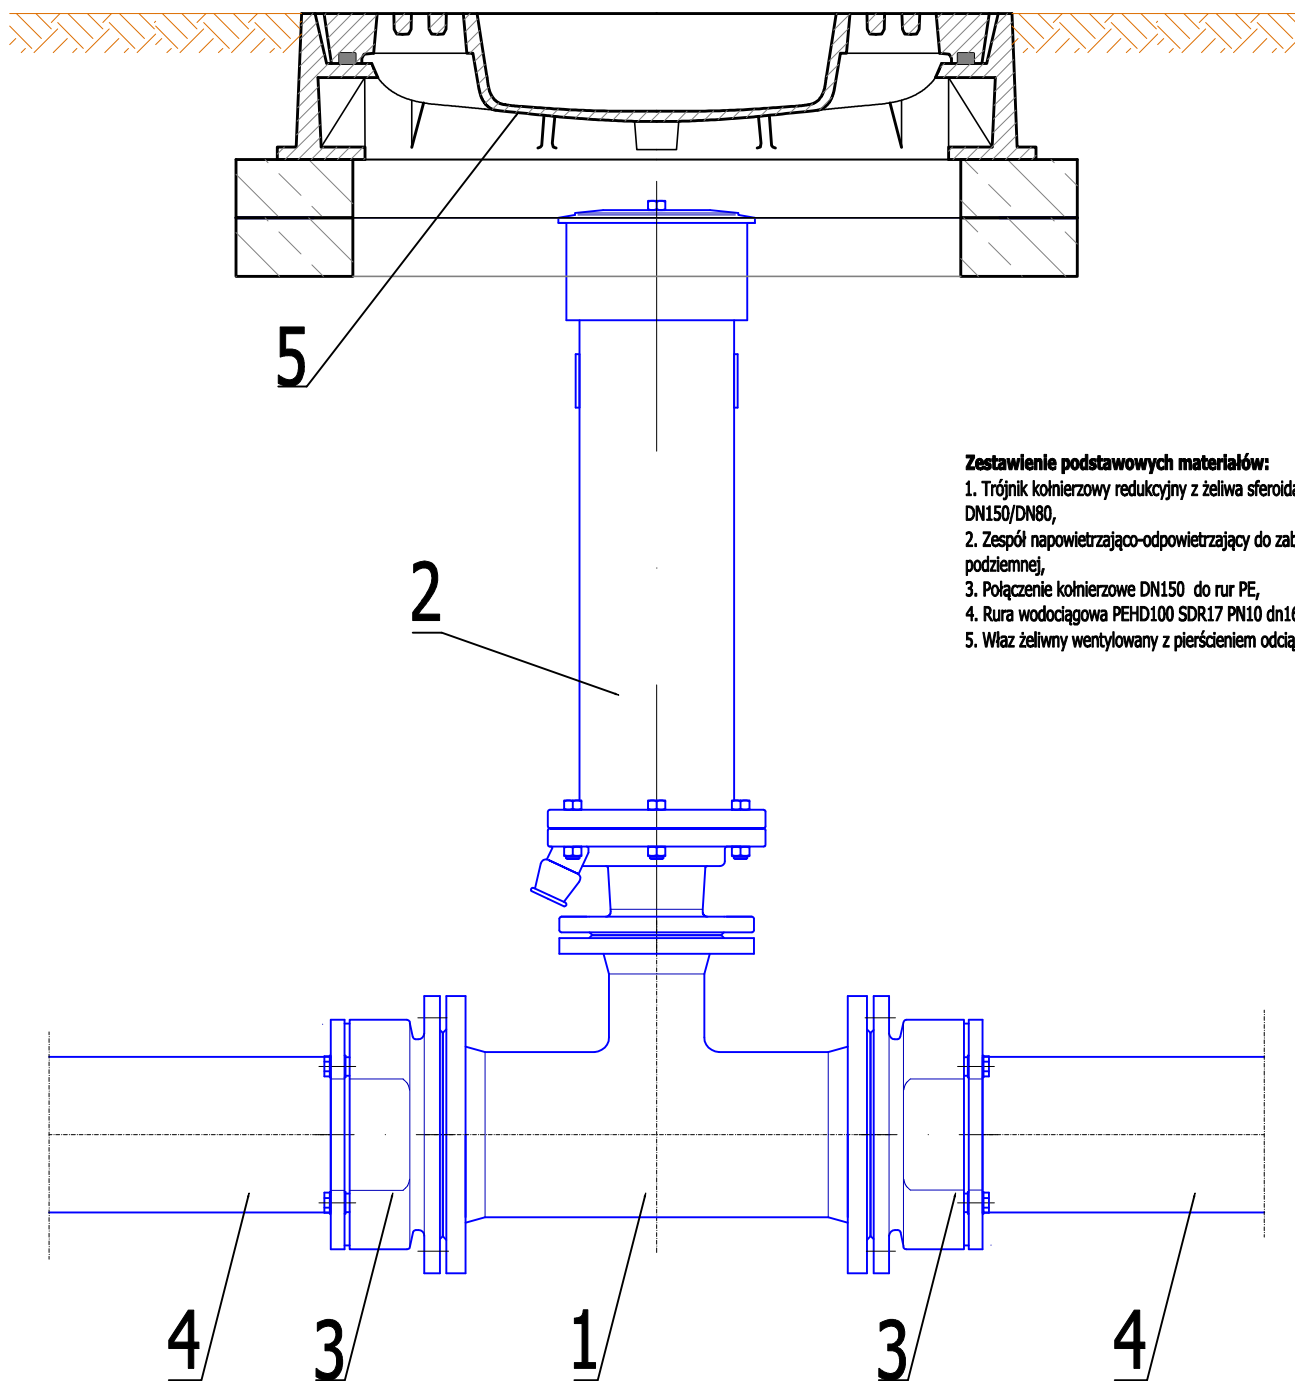

Zestawienie podstawowych materiałów:

1. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN150/DN80,
2. Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do zabudowy podziemnej,
3. Połączenie kołnierzowe DN150 do rur PE,
4. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.
5. Właz żeliwny wentylowany z pierścieniem odciążającym.

Mel-Wod-Kan Maciej Krzeszewski

99-416 Nieborów; Mysłaków ul. Rybacka 3 tel. 600 393 104

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ				
INWESTOR: GMINA NIEBORÓW, AL. LEGIONÓW POLSKICH 26 99-416 NIEBORÓW				
ADRES INWESTYCJI: BEDNARY - KOMPINA				
TYTUŁ RYSUNKU : Zabudowa zaworu odpowietrzającego napowietrzającego				
ZESPÓŁ AUTORSKI :	UPR. PROJ.	PODPIS	BRANŻA:	SANIT.
mgr inż. Maciej Krzeszewski	ŁOD/3655/PWBS/18		FAZA:	PROJ. BUD.
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Kurpienik	83/00/WŁ		DATA:	lipiec 2019r.
			SKALA:	-----
			NUMER RYSUNKU: 05	